

ANALISA KEBERADAAN GARDU INDUK BALAPULANG TERHADAP DISTRIBUSI 20 KV DI WILAYAH KERJA UPJ BALAPULANG PT. PLN (PERSERO) JATENG DIY

Cahyo Wicaksono ^{*)}, Agung Nugroho, Bambang Winardi

Jurusan Teknik Elektro, Universitas Diponegoro Semarang
Jl. Prof. Sudharto, SH, Kampus UNDIP Tembalang, Semarang 50275, Indonesia

^{*)}E-mail: *klugeitlicht23@gmail.com*

Abstrak

Gardu induk sebagai komponen sistem tenaga listrik memegang peranan penting pada kontinuitas suplai tenaga listrik kepada konsumen yang terus mengalami peningkatan tiap tahunnya. Apabila beban listrik yang ditanggung oleh gardu induk lebih besar dari kapasitas gardu induk, maka gardu induk akan mengalami overload yang berakibat suplai listrik ke konsumen terhenti. Kondisi ini tentunya harus diantisipasi sedini mungkin oleh PT. PLN (Persero) Distribusi Jateng DIY UPJ Balapulang selaku penyedia energi listrik. Dalam tugas akhir ini, penulis melakukan analisa keberadaan Gardu Induk Balapulang terhadap distribusi 20 KV di UPJ balapulang dengan parameter losses dan drop tegangan menggunakan software ETAP 7.0.0. Feeder-feeder lama yang berada di UPJ Balapulang secara bertahap di ambil sebagian bebannya oleh GI Balapulang. Pengembangan gardu induk ini juga berdasarkan proyeksi kebutuhan energi listrik UPJ Balapulang dengan menggunakan metode peramalan beban DKL 3.2. Hasil proyeksi kebutuhan energi listrik didapatkan rata-rata kebutuhan energi listrik di UPJ Balapulang meningkat 1MVA tiap tahunnya. Pengaruh adanya GI balapulang membuat feeder lama terkurangi beban kerjanya dengan nilai losses dan drop tegangan yang memenuhi kriteria. Dari hasil simulasi dengan menggunakan perangkat lunak ETAP 7.0.0 didapatkan bahwa nilai drop tegangan dan losses feeder-feeder GI Balapulang cenderung mengalami peningkatan tiap tahunnya. Peningkatan terjadi dikarenakan adanya pertumbuhan beban tiap tahunnya dan juga pengalihan beban dari feeder-feeder lama.

Kata kunci : Gardu Induk Balapulang, energi listrik, DKL 3.2, ETAP 7.0.0

Abstract

Substation as a component of power system plays an important role in the continuity of the supply of electricity to consumers continues to increase each year. If the electrical load is borne by the substation is greater than the capacity of the substation, the substation will experience overload resulting in interrupted power supply to consumers. This condition must be anticipated as early as possible by PT. PLN (Persero) Java Distribution DIY UPJ Balapulang as the provider of electric energy. In this thesis, the author analyzes the existence Balapulang Substation 20 KV distribution with parameters in UPJ balapulang losses and drop voltage using ETAP software 7.0.0. Feeder old in UPJ Balapulang gradually taken part load by GI Balapulang. The development of the substation is also based on the projected electricity needs UPJ Balapulang load forecasting using DKL 3.2. The projected need for electric energy obtained the average electricity needs at UPJ Balapulang 1MVA increased each year. Effect of the GI balapulang make long feeder reduced workload with the value of losses and drop voltage criteria. From the results of simulation using ETAP software 7.0.0 it was found that the value of the voltage drop and feeder-feeder losses Balapulang GI tends to increase every year. The increase occurred due to load growth each year and also transfer the load from the old feeder.

Keywords: Balapulang substation, electrical energy, DKL 3.2, ETAP 7.0.0

1. Pendahuluan

Di dalam sistem tenaga listrik, gardu induk merupakan salah satu bagian vital (*critical part*) dalam penyaluran tenaga listrik. Gardu Induk terdiri dari susunan dan rangkaian sejumlah perlengkapan yang dipasang menempati suatu lokasi tertentu untuk menerima dan


menyalurkan tenaga listrik, menaikkan dan menurunkan tegangan sesuai dengan tingkat tegangan kerjanya, tempat melakukan kerja pemutus dan penghubung rangkaian suatu sistem tenaga listrik.

Gardu induk sebagai komponen sistem tenaga listrik memegang peranan penting pada kontinuitas suplai

tenaga listrik kepada konsumen yang terus mengalami peningkatan tiap tahunnya. Faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kebutuhan tenaga listrik antara lain faktor ekonomi, kependudukan dan kewilayahan. Apabila beban listrik yang ditanggung oleh gardu induk lebih besar dari kapasitas gardu induk, maka gardu induk akan mengalami overload yang berakibat suplai listrik ke konsumen terhenti. Kondisi ini tentunya harus diantisipasi sedini mungkin oleh PT. PLN (Persero) Distribusi Jateng DIY selaku penyedia energi listrik. Merujuk penjelasan di atas, UPJ Balapulang yang menjadi bagian dari unit pelayanan jaringan PT. PLN (Persero) Distribusi Jateng DIY APJ Tegal harus dapat menjamin energi listrik yang dihasilkan dan disalurkan dalam keadaan cukup.

Keberadaan Gardu Induk Balapulang di UPJ Balapulang sebagai gardu induk baru, dibangun untuk membantu GI di wilayah APJ Tegal yaitu Gardu Induk Kebasen dan Gardu Induk Bumiayu. Perhitungan *losses* dan *drop voltage* di kedua GI ini sudah tinggi dan untuk waktu-waktu selanjutnya diperkirakan semakin tinggi. Untuk mengatasi hal ini, Gardu Induk Balapulang mengambil sebagian beban beberapa feeder GI Kebasen dan GI Bumiayu di UPJ Balapulang untuk mengurangi beban di kedua GI tersebut. Dalam hal ini, penulis berupaya menganalisa kebutuhan listrik wilayah UPJ Balapulang tahun 2012 hingga 2016 menggunakan model DKL 3.2 serta menganalisa *losses* dan *drop voltage* feeder-feeder Gardu Induk Balapulang dan pengaruh keberadaan gardu induk ini terhadap distribusi 20 KV di wilayah kerja UPJ Balapulang menggunakan software ETAP 7.0.0.

2. Metode

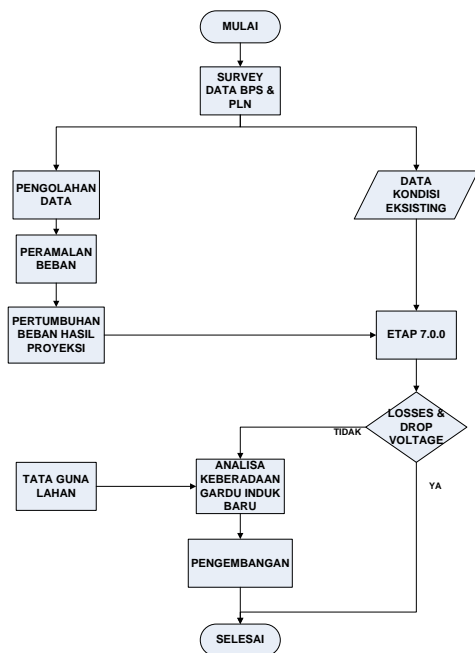

Gambar 1. Diagram alir penyusunan laporan tugas akhir

2.1 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dari *survey* data ke PT. PLN APJ Tegal yang menyediakan data-data untuk analisis penyaluran tenaga listrik Gardu Induk Distribusi Balapulang dan BPS (Badan Pusat Statistik) Jawa Tengah selaku instansi yang bertanggung jawab untuk data-data kependudukan dan data PDRB di propinsi Jawa Tengah.


Tabel 1 Daftar Data yang Dibutuhkan

No	Instansi	Data yang Dibutuhkan
1	BPS (Badan Pusat Statistik) Jawa Tengah	Data Penduduk dan Rumah Tangga Kabupaten Tegal PDRB Kabupaten Tegal
2	PT. PLN APJ Tegal	Data Pengusahaan UPJ Balapulang Jaringan Eksisting Gardu Induk Kebasen & Bumiayu Data <i>Losses</i> dan <i>Drop Voltage</i> jaringan

2.2 Metode Pengolahan Data


Setelah data-data diperoleh langkah selanjutnya adalah melakukan pengolahan data. Pengolahan disini dilakukan dengan tiga langkah, pertama pengelompokkan data yang dipergunakan untuk melakukan peramalan, kedua pengelompokkan data yang dipergunakan untuk menentukan kondisi eksisting dan ketiga pengelompokkan data yang dipergunakan untuk pengembangan kebutuhan listrik.

2.3 Peramalan Beban

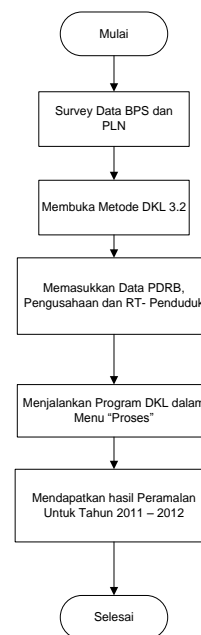

Gambar 2. Diagram Alir DKL 3.2

Metode peramalan beban yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah metode DKL 3.2. Berikut ini adalah tampilan dari metode peramalan DKL 3.2.

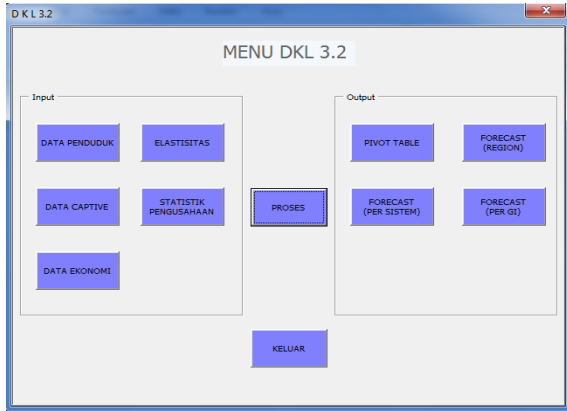


Gambar 3. Tampilan Menu DKL 3.2

Dari gambar tampilan menu DKL pada gambar 3 di atas, dapat dilihat bahwa menu DKL 3.2 memiliki sub menu yang digunakan untuk melakukan peramalan. Setelah hasil peramalan beban didapatkan dan dengan mempertimbangkan peta tata guna lahan, titik keberadaan Gardu Induk Balapulung sebagai gardu induk baru dapat dicari pengaruhnya untuk distribusi 20 KV wilayah kerja UPJ Balapulung. Peramalan dilakukan dari tahun 2012 – 2016, sedangkan data pada tahun 2011 sebagai data eksisting.

2.4 Data Jaringan Eksisting UPJ Balapulung

Data jaringan eksisting yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah data jaringan eksisting feeder 03 dan 10 untuk GI kebasen dan feeder 05 untuk GI Bumiayu pada tahun 2011. Peta jaringan jaringan eksisting bisa dilihat pada gambar 3.4 di bawah ini.

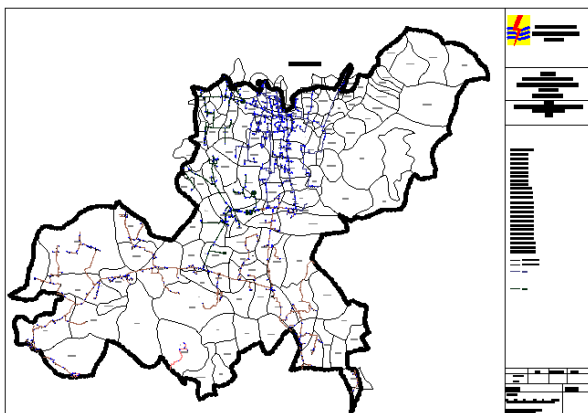


Gambar 4. Peta Jaringan Eksisting UPJ Balapulung

Jaringan distribusi di wilayah UPJ Balapulung terdiri dari empat penyulang. Empat penyulang itu adalah KSN 03

dan KSN 10 yang disuplai dari Gardu Induk Kebasen, sedangkan BMY 02 dan BMY 05 di suplai dari Gardu Induk Bumiayu. Hanya saja untuk BMY 02 tidak dibahas dikarenakan panjang penyulang yang sangat pendek dan hanya jaringan 1 fasa saja yang ada di UPJ Balapulung.

2.5 Simulasi ETAP 7.0.0 dan Pengaruh Keberadaan Garu Induk Balapulung

Untuk diagram alir simulasi dengan menggunakan software ETAP 7.0.0 dapat dilihat pada gambar 5.

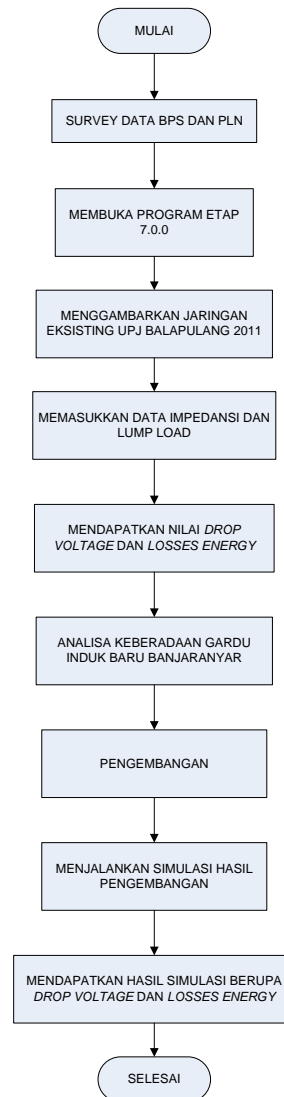

Gambar 5. Diagram Alir Simulasi ETAP 7.0.0

Kebutuhan penambahan gardu induk baru di APJ Tegal, khususnya di UPJ Balapulung yang dilewati beberapa feeder dari GI Kebasen dan GI Bumiayu memiliki pertimbangan yang sesuai dengan standar PT. PLN. Tentunya hal ini menjadi salah satu opsi akibat gardu induk yang ada hampir mendekati overload dan kriteria gardu induk maksimal 3x60 MVA. losses dan drop

tegangan feeder – feeder yang mengampu wilayah kerja UPJ Balapulang juga kurang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan PT. PLN (Persero). Penentuan lokasi di Banjar Anyar untuk gardu induk baru di daerah Balapulang juga menjadi alasan bahwa daerah ini dekat dengan ujung penyulang feeder-feeder di UPJ Balapulang, di samping lokasi gardu induk yang berada di tengah – tengah wilayah UPJ Balapulang. Dengan adanya Gardu Induk Balapulang ini, sebagian beban dari feeder GI Kebasen dan GI Bumiayu di UPJ Balapulang dipindahkan ke feeder gardu induk baru.

3. Hasil dan Analisa

3.1 Hasil Peramalan Beban

Hasil peramalan dengan model DKL 3.2 dapat dilihat bahwa Kontrak Daya (*Power Contracted*) mengalami peningkatan tiap tahunnya. Peramalan dilakukan dari tahun 2012 hingga 2016 dengan menggunakan tahun 2011 sebagai tahun dasar.

Tabel 3. Hasil peramalan kontrak daya (KVA) dengan model DKL 3.2

Sektor	Tahun					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Rumah Tangga	41.872	42.499	43.252	44.138	45.163	46.338
Bisnis	2.557	2.591	2.632	2.681	2.737	2.801
Publik	2.384	2.409	2.439	2.475	2.515	2.562
Industri	1.888	1.888	1.888	1.888	1.888	1.888
Total	48.700	49.386	50.211	51.180	52.302	53.587


Penambahan KVA per tahun dapat dihitung didapatkan dari selisih antara kebutuhan saat ini dan kebutuhan pada tahun berikutnya. Berikut adalah hasil selisih penambahan KVA tiap tahunnya.

Tabel 4. Penambahan KVA per tahun di UPJ Balapulang

No	Tahun	Penambahan KVA
1	2012	686
2	2013	824
3	2014	969
4	2015	1.122
5	2016	1.284

Dari tabel 4 di atas dapat dilihat bahwa penambahan KVA di UPJ Balapulang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan kebutuhan listrik. Untuk itu penempatan penambahan ataupun penggantian trafo distribusi diperoleh dari peramalan kebutuhan yang ada di UPJ Balapulang dengan merujuk peta tata guna lahan.

3.2 Hasil Simulasi dengan Software ETAP 7.0.0

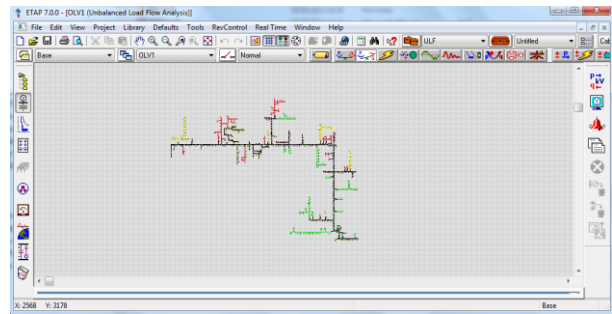

Gambar 6. Penggambaran Jaringan dengan Menggunakan ETAP 7.0.0 (BMY 05)

Dalam tugas akhir ini analisis yang dipergunakan untuk analisis adalah *Unbalanced Load Flow Analysis*. Hal ini dikarenakan pada analisis *Balanced Load Flow Analysis* hanya dapat menganalisa jaringan tiga fasenya saja, sedangkan UPJ Balapulang terdapat juga sistem satu fasa. Berikut adalah hasil *report* dari simulasi ETAP 7.0.0

Project	ETAP	Page	199
Location	7.0.0	Date	09-09-2012
Contract		SN	12345678
Engineer		Revision	Base
Filename	BMY3	Config	Normal
Study Case	ULF		

SUMMARY OF TOTAL GENERATION, LOADING & DEMAND					
	Phase	MW	Mvar	MVA	capF
Source (Swing Buses):	A	4.544	3.724	5.875	77.35 Lagging
	B	4.299	3.669	5.651	76.06 Lagging
	C	4.469	3.454	5.666	78.87 Lagging
Source (Non-Swing Buses):	A	0	0	0	
	B	0	0	0	
	C	0	0	0	
Total Demand:	A	4.544	3.724	5.875	77.35 Lagging
	B	4.299	3.669	5.651	76.06 Lagging
	C	4.469	3.454	5.666	78.87 Lagging
Apparent Losses:	A	0.116	1.079		
	B	-0.001	0.915		
	C	0.997	1.322		
System Mismatch:		0.000	0.000		

Gambar 7. Report Simulasi ETAP 7.0.0 Penyulang BMY 05

$$\begin{aligned}
 \text{Losses} &= \frac{\sum \text{Apparent Losses}}{\sum \text{Total Demand}} \times 100 \% \\
 &= \frac{1,112}{13,312} \times 100 \% = 8,35 \%
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{DROP VOLTAGE} &= \% \text{ Tegangan Pangkal GI} - \% \text{ Tegangan Paling Ujung} \\
 &= 100 \% (20,080 \text{ KV}) - \% 82,37 \% (16,541 \text{ KV}) \\
 &= 17,63 \% (3,539 \text{ KV})
 \end{aligned}$$

Dengan menggunakan cara yang sama analisa untuk tiap-tiap penyulang di UPJ Balapulang dapat disimulasikan.


3.3 Penggambaran Kondisi Eksisting Tahun 2011

Data Beban Penyulang wilayah UPJ Balapulang didapat dari PT. PLN (Persero) APJ Tegal. Sehingga dari data beban penyulang gardu induk yang menyupai UPJ Balapulang ini didapatkan parameter dasar untuk

melakukan analisa. Berdasarkan data teknis PLN dan data hasil survey jaringan kemudian di simulasikan ke dalam ETAP 7.0.0 didapatkan hasil sebagai berikut.

Tabel 5. Besarnya Nilai arus GI yang menyuplai UPJ Balapulang berdasarkan simulasi Tahun 2011

NO	KAP TRAF0 (MVA)	FEEDER	NILAI ARUS PER FASA		
			R	S	T
1	30	BM Y 05	506,7	486,4	447,8
2	20	KSN 03	384,3	410,1	382,5
3	60	KSN 10	318,9	312,6	320,3

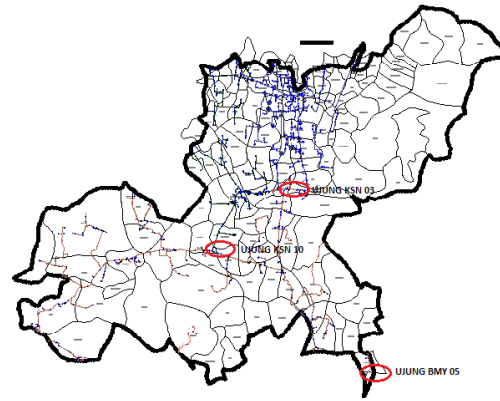

Gambar 8. Ujung feeder BMY 05, KSN 03 dan KSN 10 yang tidak memenuhi kriteria dari PT. PLN

Tabel 6. Hasil perhitungan drop tegangan berdasarkan simulasi tahun 2011

Gardu Induk	Penyulang	Tegangan Pangkal (KV)	Tegangan Ujung (KV)	Drop tegangan	Hasil Evaluasi
Bumiayu	BMY 05	20,080	16,541	17,62%	Tidak Memenuhi Syarat
Kebasen	KSN 03	18,769	16,544	11,85%	Tidak Memenuhi Syarat
	KSN 10	19,424	16,785	13,59%	Tidak Memenuhi Syarat

Kebutuhan transformator dan penyulang dari gardu induk di wilayah kerja UPJ Balapulang dapat diperkirakan. Kebutuhan Transformator Gardu Induk setelah dilakukan analisa, didapatkan hasil seperti pada tabel Capacity Balance APJ Tegal yang melingkupi wilayah kerja UPJ Balapulang untuk tahun 2011.

Tabel 8. Capacity Balance APJ Tegal yang Melingkupi UPJ Balapulang untuk tahun 2011

Dari tabel diatas secara keseluruhan ada tiga feeder yang tidak memenuhi syarat (maksimum 5,5 %), hal ini kemungkinan diakibatkan oleh :

- Jaringan terlalu panjang.
- Beban yang dilayani pada jaringan terlalu besar.
- Penampang konduktor yang kecil.

Tabel 7. Hasil perhitungan losses berdasarkan simulasi tahun 2011

Feeder	Losses (%)								Losses
	Total Demand			Total	Apparent Losses			Total	
	R	S	T		R	S	T		
BM Y 05	4,5 44	4,2 99	4,4 69	13, 312	0,1 16	- 0,0 01	0,9 97	1,1 12	8,3 5%
KSN 03	3,5 85	3,4 16	3,4 09	10, 410	0,3 79	0,0 76	0,1 59	0,6 14	5,9 0%
KSN 10	2,8 17	2,9 04	2,9 32	8,6 53	0,1 87	0,1 41	0,1 77	0,5 05	5,8 4%

Berdasarkan standar yang ditetapkan oleh PT. PLN (Persero), untuk losses yang diperbolehkan untuk tiap penyulang adalah 3,77%, maka dari data diatas diketahui bahwa BMY 05, KSN 03 dan KSN 10 kurang memenuhi syarat dari ketentuan yang diterapkan oleh standar PLN. Ujung feeder BMY 05 berada di Desa Suniarsih, KSN 03 berada di Desa Yamansari, sedangkan KSN 10 berada di Desa Kaliwungu

No	GARDU INDUK	Tahun Kap Trafo No Unit	FEEDER MVA	KV	Pengkukuran 2011			2010		2011	
					I PEAK MVA	S MVA	JML MVA	Peak Load MW	Add Trafo MVA	Peak Load MW	Add Trafo MVA
BERAN PUNCAK								220	246,9636		
MVA ->								287,5	308,595		
1	BUMIAYU	I	16	BM Y-01	20	46,7	1,69	13,52	% BP	% BP	
2				BM Y-02	20	106,3	11,83		84,51	84,57	
3				BM Y-03	20	203,3	10,97		% BP	% BP	
4				BM Y-04	20	44,3	2,85		104,94	105,01	
5				BM Y-05	20	349,0	17,67		% BP	% BP	
6	KEBASEN	I	20	KSN-01	20	0,0	0,00	7,80	% BP	% BP	
7				KSN-02	20	228,0	7,80		38,38	39,06	
8				KSN-03	20	301,0	8,42		% BP	% BP	
9				KSN-04	20	229,7	7,05		15,47	77,35	77,42
10				KSN-05	20	32,3	8,53		% BP	% BP	
11				KSN-06	20	141,7	5,60		40,96	66,76	66,83
12		KSN-07	20	229,7	9,27						
13		KSN-08	20	206,0	9,27						
14		KSN-09	20	220,3	7,39						
15		KSN-10	20	340,3	9,80	% BP	% BP				
16		KSN-11	20	319,0	0,00	17,38	28,96	29,03			
17		KSN-12	20	316,3	7,57						

Dari hasil rekapitulasi dari tabel 9 di atas, dapat dilihat pada Gardu Induk Bumiayu Trafo II sudah overload (> 80%) pada tahun 2011 dan Gardu Induk Kebasen Trafo II mendekati overload, sedangkan Trafo IV masih memenuhi standar yang ditetapkan PT. PLN (Persero). Namun, dengan nilai losses dan drop tegangan pada feeder BMY 05, KSN 03 dan KSN 10 yang tidak memenuhi kriteria standar PT. PLN (Persero), perlu adanya up rating dan penambahan gardu induk baru untuk menjaga pasokan listrik ke pelanggan, seperti pada tabel 7.2 dibawah.

Tabel 9. Analisa up rating, penambahan transformator GI APJ Tegal yang Melingkupi UPJ Balapulang

No	Gardu Induk	Saran	Trafo	Awa l MV A	Bar u MV A	Tamb ah MVA	Σ	Th
----	-------------	-------	-------	------------	------------	-------------	---	----

3.6 Hasil Simulasi Setelah Keberadaan Gardu Induk Balapulang

Setelah penambahan prosentase rata-rata pada beban per tahun ditambahkan, berdasarkan hasil simulasi dengan menggunakan ETAP 7.0.0 untuk tahun 2012 didapatkan data keluaran sebagai berikut :

Tabel 10. Hasil nilai arus GI yang mensuplai UPJ Balapulang berdasarkan simulasi tahun 2012

NO	KAP TRAF0 (MVA)	FEEDER	NILAI ARUS PER FASA		
			R	S	T
1	60	BLP 01	125	80	90,7
2	60	BLP 02	183,9	212,4	191,3
3	60	BLP 03	48,3	81	72,9
4	60	BLP 04	82,1	71,7	51,2
5	60	BMY 05	17,7	51,9	11,3
6	20	KSN 03	322,3	331,9	316,3
7	60	KSN 10	137,6	178,6	167,3

Tabel 11. Hasil evaluasi drop tegangan setelah pemotongan feeder pada tahun 2012

Gardu Induk	Penyulang	Tegangan Pangkal (KV)	Tegangan Ujung (KV)	Drop tegangan	Hasil Evaluasi
Balapulng	BLP 01	19,868	19,483	1,94%	Memenuhi Syarat
	BLP 02	19,801	19,229	2,89%	Memenuhi Syarat
	BLP 03	19,912	19,8	0,56%	Memenuhi Syarat
	BLP 04	19,916	19,873	0,22%	Memenuhi Syarat
Bumiayu	BMY 05	20,517	19,580	4,57%	Memenuhi Syarat
Kebasen	KSN 03	20,032	19,572	2,30%	Memenuhi Syarat
	KSN 10	19,865	18,900	4,86%	Memenuhi Syarat

Tabel 12. Hasil simulasi total losses setelah pemotongan feeder pada tahun 2012

Gardu Induk	Feeder	Losses (%)		
		Total Demand	Total Apparent Losses	Total Losses
Balapulng	BLP 01	2,859	0,031	1,08%
	BLP 02	5,640	0,092	1,63%
	BLP 03	1,971	0,007	0,36%
	BLP 04	1,881	0,003	0,16%
Bumiayu	BMY 05	4,001	0,094	2,35%
Kebasen	KSN 03	10,420	0,237	2,27%
	KSN 10	4,634	0,098	2,11%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa setelah keberadaan Gardu Induk Balapulng, di mana sebagian beban dan jaringannya diambil dari feeder BMY 05, KSN 03 dan KSN 10. Besar nilai losses dan drop tegangan yang terdapat pada feeder-feeder di GI Bumiayu dan GI Kebasen menjadi memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh PLN. Berikut tabel perbandingan antara sebelum dan sesudah keberadaan Gardu Induk Balapulng.

Tabel 13. Hasil perbandingan sebelum dan setelah keberadaan GI Balapulng berdasarkan drop tegangan

NO	SEBELUM KEBERADAAN GI BALAPULANG			SETELAH KEBERADAAN GI BALAPULANG		
	FEEDER	JATUH TEGANGAN (%)	HASIL EVAL UASI	FEEDER	JATUH TEGANGAN (%)	HASIL EVAL UASI
1	BMY 05	17,62	Tidak Memenuhi Syarat	BMY 05	4,57	Memenuhi Syarat
2	KSN 03	11,85	Tidak Memenuhi Syarat	KSN 03	2,30	Memenuhi Syarat
3	KSN 10	13,59	Tidak Memenuhi Syarat	KSN 10	4,86	Memenuhi Syarat

Tabel 14. Hasil perbandingan sebelum dan setelah keberadaan GI Balapulng berdasarkan losses

NO	SEBELUM KEBERADAAN GI BANJARANYAR			SETELAH KEBERADAAN GI BANJARANYAR		
	FEEDER	LOSSES (%)	HASIL EVAL UASI	FEEDER	LOSSES (%)	HASIL EVAL UASI
1	BMY 05	8,35	Tidak Memenuhi Syarat	BMY 05	2,35	Memenuhi Syarat
2	KSN 03	5,90	Tidak Memenuhi Syarat	KSN 03	2,27	Memenuhi Syarat
3	KSN 10	5,84	Tidak Memenuhi Syarat	KSN 10	2,11	Memenuhi Syarat

Berdasarkan hasil tabel perbandingan di atas diketahui bahwa hasil dari setelah keberadaan Gardu Induk Balapulng telah memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh PT. PLN (Persero) yaitu pada drop tegangan dan losses tidak boleh melebihi batas yang telah ditetapkan (drop tegangan >5,5% dan susut energi >3,77%). Dapat disimpulkan bahwa hasil dari penempatan lokasi dan pengoperasian Gardu Induk Balapulng yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) merupakan hasil yang cukup

bagus untuk dapat memenuhi kebutuhan listrik di wilayah kerja UPJ Balapulang untuk tahun-tahun ke depan.

3.7 Pengembangan Tahun 2013-2016

Tabel 15. Arah pengembangan pemotongan feeder di UPJ Balapulang Tahun 2013-2016

No.	Tahun	Penyulang	Rekonfigurasi Jaringan
1.	2013	BMY 05	Sebagian beban di Desa Karangjambu – Cilongok dialihkan ke BPL 03
2.		KSN 03	Sebagian beban di Desa Jatimulyo – Dukuh Ringin dialihkan ke BPL 04
3.		KSN 10	Sebagian beban di Desa Slarang Kidul – Dukuhdamu dialihkan ke BPL 01
4.		BPL 02	Penambahan penyulang 1 phasa di Desa Margasari – Danareja
5.	2014	BMY 05	Sebagian beban di Desa Sokatengah – Bojong dialihkan ke BPL 03
6.		KSN 03	Sebagian beban di Desa Dukuh Ringin – Dukuhdamu dialihkan ke BPL 04
7.		KSN 10	Sebagian beban di Desa Gumayun – Bulukpacing dialihkan ke BPL 01
8.		BPL 02	Penambahan penyulang 3 phasa di Desa Pakulaut – Kaligayam
8.	2015	BMY 05	Sebagian beban di Desa Buniwah – Bojong dialihkan ke BPL 03 Sebagian beban di Desa Prupuk dialihkan ke BPL 02
9.		KSN 03	Sebagian beban di Desa Slawi Kulon – Curug dialihkan ke BPL 04
10.		KSN 10	Sebagian beban di Desa Bulukpacing – Adiwerna dialihkan ke BPL 01
11.	2016	BMY 05	Sebagian beban di Desa Bojong – Suniarsih dialihkan ke BPL 03 Sebagian beban di Desa Kutamendala dialihkan ke BPL 02
12.		KSN 03	Sebagian beban di Desa Pandawa – Pener dialihkan ke BPL 04
13.		KSN 10	Sebagian beban di Desa Trayeman – Procot dialihkan ke BPL 01

Tabel di atas merupakan arah pengembangan untuk tahun 2013-2016. Dengan cara yang sama untuk simulasi dengan menggunakan software ETAP 7.0.0, maka didapat nilai losses dan drop voltage sebagai berikut.


Tabel 16. Hasil simulasi total losses setelah pemotongan feeder di UPJ Balapulang pada tahun 2013-2016

Gardu Induk	Penyulang	Losses (%)			
		2013	2014	2015	2016
Balapulang	BLP 01	1,32	1,74	2,49	2,83
	BLP 02	1,75	2,09	1,99	2,06
	BLP 03	0,46	0,64	0,71	0,77
	BLP 04	0,33	0,51	0,72	2,84
Bumiayu	BMY 05	1,86	1,32	1,17	1,12
Kebasen	KSN 03	2,12	2,04	2,04	2,02
	KSN 10	2,12	2,24	1,82	1,71


Tabel 17. Hasil simulasi drop voltage setelah pemotongan feeder di UPJ Balapulang pada tahun 2013-2016

Gardu Induk	Penyulang	Drop Voltage (%)			
		2013	2014	2015	2016
Balapulang	BLP 01	2,28	2,57	3,20	3,46
	BLP 02	3,09	3,55	3,73	3,93
	BLP 03	0,74	0,91	1,03	1,22
	BLP 04	0,53	1,25	1,71	3,08
Bumiayu	BMY 05	3,16	2,33	2,11	1,96
Kebasen	KSN 03	1,55	0,80	0,80	0,68
	KSN 10	5,12	5,38	4,35	3,63

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa nilai losses dan drop voltage untuk pengembangan tahun 2013-2016 masih memenuhi kriteria yang telah ditetapkan PT. PLN (Persero), yaitu 3,77% untuk losses dan 5,5% untuk drop voltage.

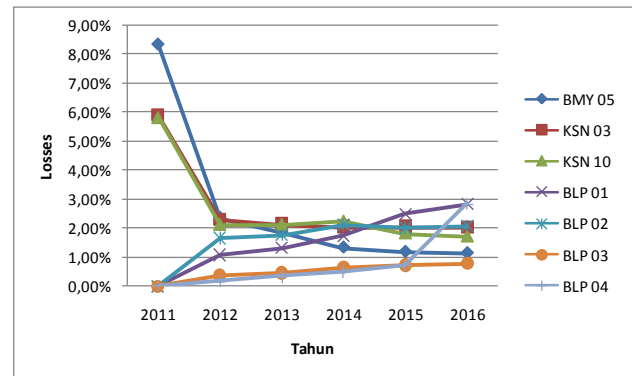

Gambar 11. Grafik hasil simulasi losses seluruh feeder di UPJ Balapulang tahun 2011-2016

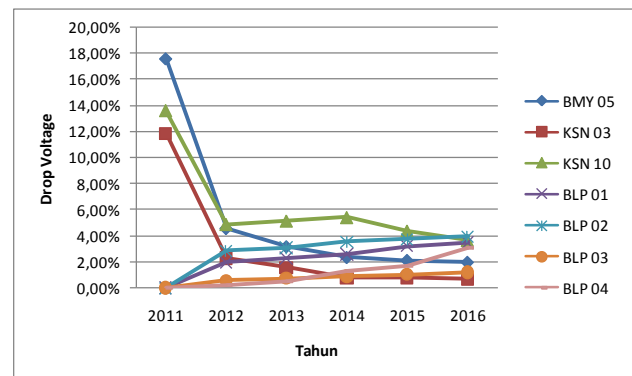

Gambar 12. Grafik hasil simulasi drop voltage seluruh feeder di UPJ Balapulang tahun 2011-2016

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa untuk BMY 05, KSN 03 dan KSN 10, nilai losses dan drop voltagenya dari tahun 2011-2016 semakin turun. Hal ini diakibatkan

adanya pemotongan feeder oleh feeder-feeder GI Balapulang. Sedangkan, untuk BLP 01, BLP 02, BLP 03 dan BLP 04, nilai losses dan drop voltasenya dari tahun 2012-2016 mengalami kenaikan. Hal ini dikarenakan adanya pengambilan sebagian beban dari feeder-feeder lama di UPJ Balapulang dan peningkatan kebutuhan listrik.

4. Kesimpulan

Penambahan beban daya tersambung (KVA) berdasarkan peramalan DKL 3.2 untuk tahun 2012, 2013, 2014, 2015 dan 2016 adalah 686 KVA, 824 KVA, 969 KVA, 1.122 KVA, dan 1.284 KVA. Berdasarkan simulasi *software* ETAP 7.0.0, hasil simulasi jaringan BLP 01, BLP 02, BLP 03 dan BLP 04 pada Gardu Induk Balapulang tahun 2012 dilihat dari nilai losses dan drop tegangan adalah 1,08%;1,94%, 1,63%;2,89%, 0,36%;0,56%, dan 0,16%;0,22%. Hasil simulasi jaringan di wilayah kerja UPJ Balapulang pada tahun 2012 setelah feeder BMY 05, KSN 03 dan KSN 10 diambil sebagian bebannya oleh feeder – feeder GI Balapulang, dilihat dari nilai susut energi dan drop tegangan dengan nilai 8,35%;17,62%, 5,90%;11,85%, 5,84%;13,59% menjadi 2,35%;4,57%, 2,27%;2,30%, 2,11%;4,86%. Dari hasil simulasi tiap feeder pada GI Balapulang tahun 2016, masih dimungkinkan untuk menambah panjang feeder lama dan jumlah feeder baru guna membantu feeder di UPJ lain sekitar UPJ Balapulang.

Sebagai masukan guna pengembangan lebih lanjut dari tugas akhir ini, maka memberikan beberapa saran. Model peramalan bisa menggunakan model peramalan lain seperti Simple E, LEAP atau metode peramalan lainnya. Simulasi selain dengan menggunakan ETAP dapat juga dilakukan dengan menggunakan MATLAB untuk menghitung aliran daya yang terjadi pada tiap jaringannya.

Referensi

- [1] Ariwibowo,C, *Trafo Distribusi pada JTM 20 KV di PT PLN Persero UPJ Semarang Selatan*, Kerja Praktek S-1, Universitas Diponegoro, Semarang, 2009.
- [2] Bangun, B.E, *Studi Penempatan Transformator Distribusi Berdasarkan Jatuh Tegangan*, Tugas Akhir S-1, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2009.
- [3] Nugroho,A, *Perkiraan Energi Listrik*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2011.
- [4] Rahardjo, *Merencanakan Pengembangan Sistem Kelistrikan PLN kedepan Secara Lebih Baikdan Lebih Efisien*, PT PLN (Persero) Distribusi Jateng DIY, 2006.
- [5] Ramadhianto, *Studi Susut Energi*, FT Universitas Indonesia, Jakarta, 2008.
- [6] Suswanto, D. A., *Perencanaan Jaringan Distribusi*, BukuAjar BAB III.
- [7] Tahir,U, *Analisa Losses Teknik Pada Sistem Kelistrikan*, Tugas Akhir S-1, Universitas Sains & Teknologi, Jayapura, 2008.

- [8] SPLN 1 1995, *Standard Tegangan*
- [9] SPLN 12 1978, *Sistem Distribusi 20 KV tiga fasa empat kawat*
- [10] SPLN 26 1980, *Sistem Distribusi 20 KV tiga fasa tiga kawat*
- [11] SPLN 72 1987, *Spesifikasi Desain Untuk Jaringan Tegangan Menengah (JTM) dan Jaringan Tegangan Rendah (JTR)*
- [12] ,*Sistem Distribusi Tenaga Listrik*, Buku Ajar BAB 14.
- [13] Tim Masterplan, *Pembuatan Masterplan Sistem Distribusi 20 KV APJ Tegal*, Laporan Akhir, Universitas DIponegoro – PT PLN (Persero) Distribusi Jateng DIY, 2011.
- [14] Saefulloh, Dian, *Perencanaan Pengembangan Gardu Induk untuk 10 Tahun ke Depan*, Tugas Akhir S-1, Universitas Diponegoro, Semarang, 2010.